



Опитувальний лист № _____
для замовлення вибухозахищених постів керування серії **BZC8050**
виробництва компанії **WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY**



Замовник: _____

Дата: _____

1. Маркування вибухозахисту: II 2G Ex d e IIC T6 Gb
2. Номінальна напруга, В: 415
3. Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав, без вмісту міді ☐
неіржавіюча сталь ☐
склопластик ☐
4. Колір корпусу: порошкове фарбування, сірий (RAL7040); колір металу; чорний склопластик
5. Сертифікат АТЕХ: LCIE 09 ATEX 3099
6. Умови експлуатації: -20°C - +55°C
7. Положення обладнання: _____
8. Кількість постів, шт.: _____
9. Рівень захисту: IP65 ☐ IP66 ☐
10. Номінальний струм, А: 6 ☐ 10 ☐ 16 ☐
11. Кількість елементів керування та індикації: кнопки ☐ індикатори ☐ вольт/амперметри ☐ перемикачі ☐
12. Зовнішній Ø кабелю, що підключається, мм: _____
13. Додаткові вимоги замовника: _____

14. Типорозмір поста керування **BZC8050**:


I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐ VII ☐

15. Тип і кількість елементів керування:


НАЙМЕНУВАННЯ КОМПОНЕНТУ	ЕСКІЗ	КОД	Колір	ТИП КОНТАКТУ	К-СТЬ та ОБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кнопка без фіксації		a	на вибір	1NO+1NC або 2NO або 2NC	
Кнопка аварійної зупинки		d	червоний		
Кнопка з активацією ключем		e	чорний		
Кнопка-перемикач на два положення		f	червоний чорний		
Кнопка аварійної зупинки з деактивацією обертанням		g	червоний		
Кнопка подвійна без фіксації		h	червоно-зелений		
Кнопка з вбудованим індикатором без фіксації		i	на вибір		
Кнопка аварійної зупинки з деактивацією ключем		l	червоний		
НАЙМЕНУВАННЯ КОМПОНЕНТУ	ЕСКІЗ	КОД	Колір	НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	К-СТЬ та ОБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Індикатор світлодіодний		R Y G B W	червоний жовтий зелений синій білий	230-415 V AC або 48-110 V AC/DC або 12-36 V AC/DC або 220 V / 380 V DC	
НАЙМЕНУВАННЯ КОМПОНЕНТУ	ЕСКІЗ	КОД	НОМІНАЛЬНА НАПРУГА ТА СИЛА СТРУМУ		К-СТЬ та ОБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перемикач (за схемою замовника)		a-x	415 V AC / 16 A		
НАЙМЕНУВАННЯ КОМПОНЕНТУ	ЕСКІЗ	КОД	ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ		К-СТЬ та ОБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вольтметр / амперметр (за вказівкою замовника)		A, V			

Довідкова інформація для заповнення опитувального листа


Таблиця 1. Типове розташування елементів керування та індикації в постах серії BZC8050

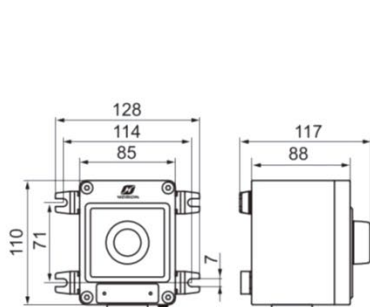


Тип I

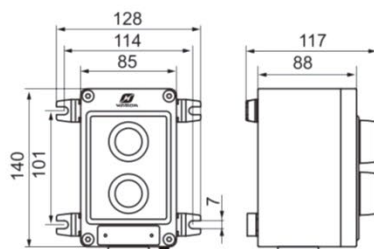


Тип II

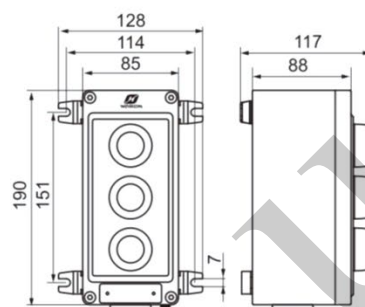


Тип III

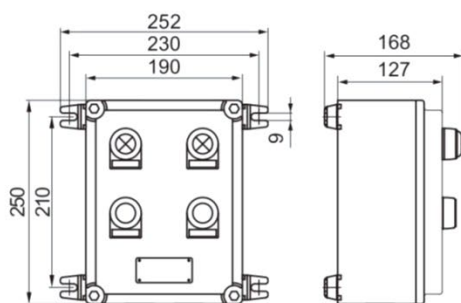


Тип IV

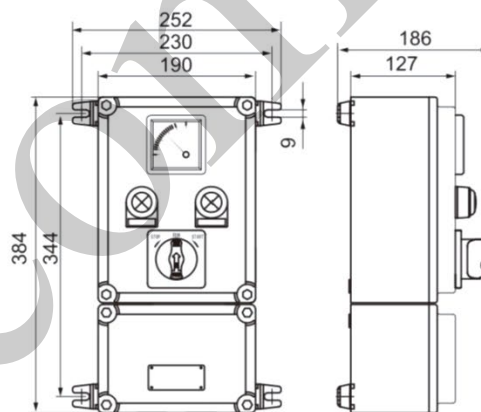

Тип V

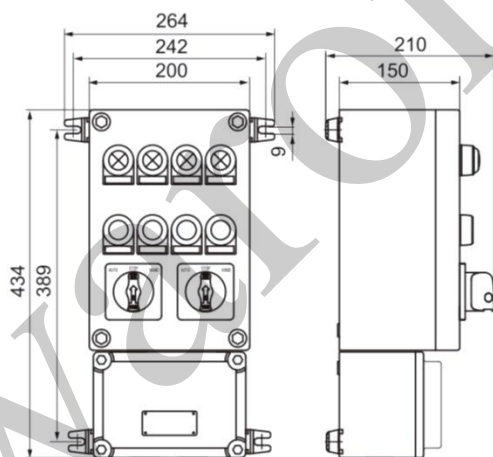

Тип VI

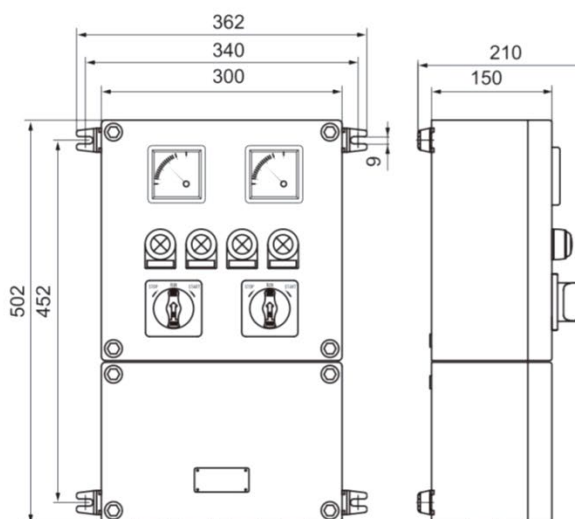

Тип VII